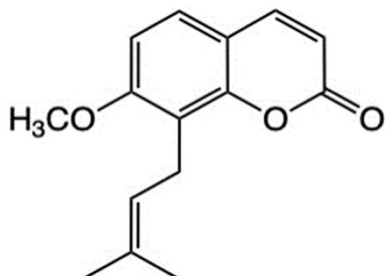


## 検査成績書


製品番号	09	品名	オストール Osthole	
ロット番号	092301		容量	20mg
検査年月日	2023年4月24日		保管条件	室温

C<sub>15</sub>H<sub>16</sub>O<sub>3</sub>

MW : 244.29

CAS RN: 484-12-8

本品は、第19改正日本薬局方 試薬・試液の項「オストール，薄層クロマトグラフィー用」規格に適合する。

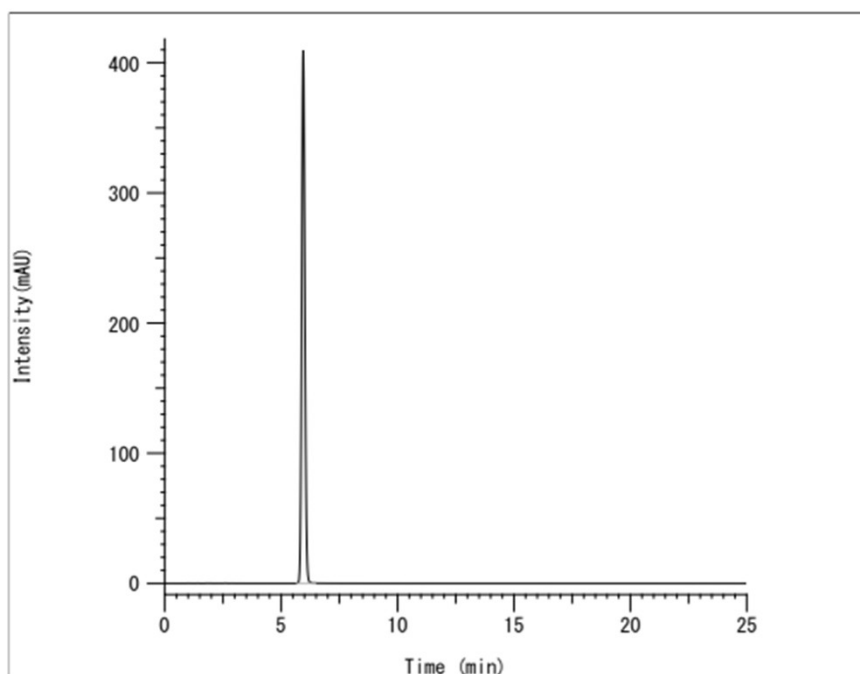

保持時間	面積	面積%
5.947	3807788	100.00
Total	3807788	100.00

純度試験 (HPLC)	主ピーク面積百分率：99.0%以上	適合 (100.0%)
	検出器：紫外吸光光度計 (310nm) カラム：Wakosil-II 5C18 HG (4.6×150mm) カラム温度：40°C付近の一定温度 移動相：アセトニトリル/水混液 (6：4) オストールの保持時間が 流量：約6分になるように調整する	

	溶媒ピークの後からオス 面積測定範囲：トールの保持時間の約4倍 の範囲	
性状		適合
純度試験 類縁物質 (TLC)		適合
使用上の注意 すぐに使用される量をご注文の上、指定された条件に保管し、できるだけ速やかにご使用ください。		
使用期限	2027年1月 (未開封)	

岩嶋薬品株式会社

〒463-0018 愛知県名古屋市守山区桜坂4丁目201番地

TEL : 052 (715) 5601 FAX : 052 (715) 5602